



DE **Montage Enthalpie Wärmtauscher Excellent 300/ 400**


1




2

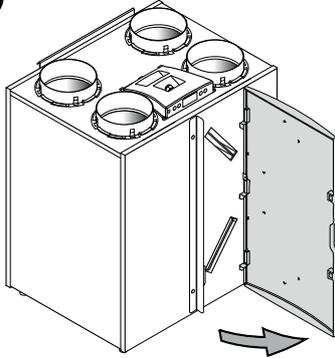


3

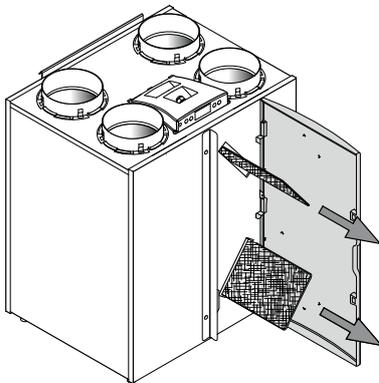

4

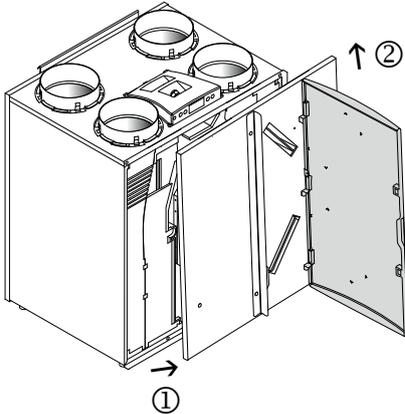


5

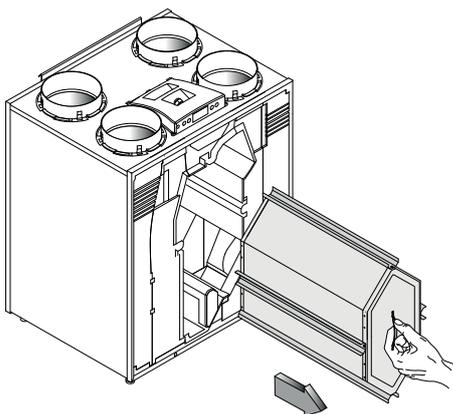

6


DE Setzen Sie den Enthalpie Wärmtauscher in das Gerät ein.

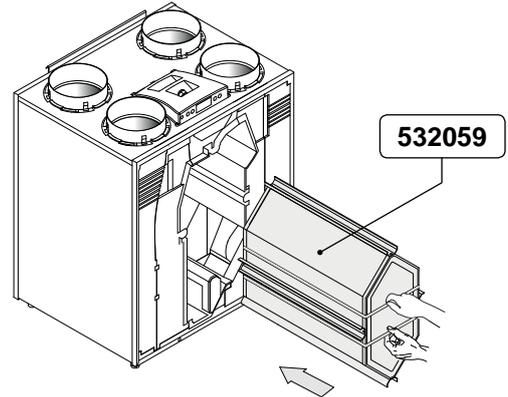


DE

Bauen Sie den Frontdeckel und die Filter ein und schließen Sie die Klappe.

7

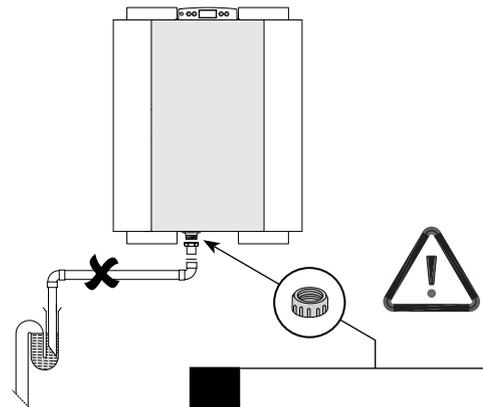


8




DE Kondensatablauf mit der mitgelieferten Kappe verschließen.

DE Montage Enthalpie Wärmtauscher Sky 300


1

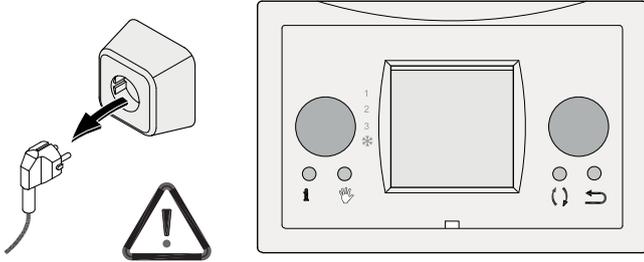


2

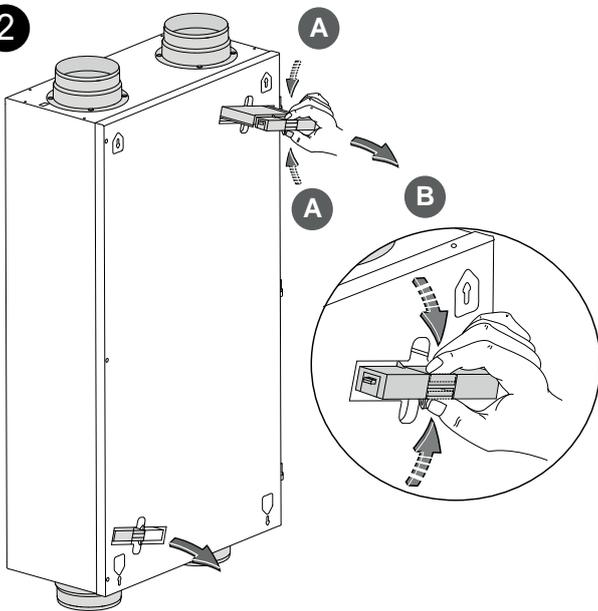

3

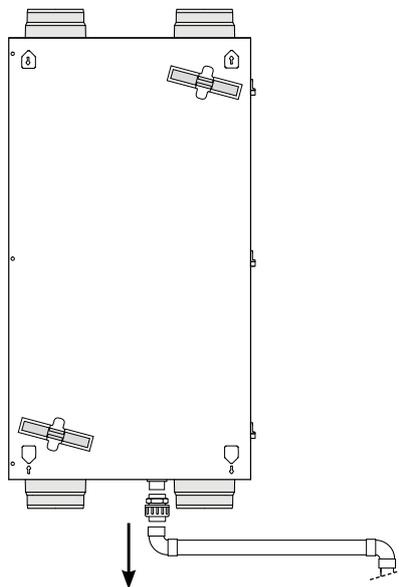


4

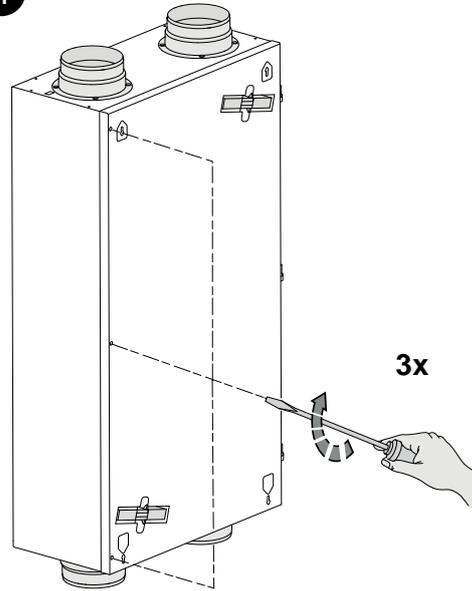


5


DE Öffnen Sie die Frontplatte, bei Bedarf aus den Scharnieren heben.

6


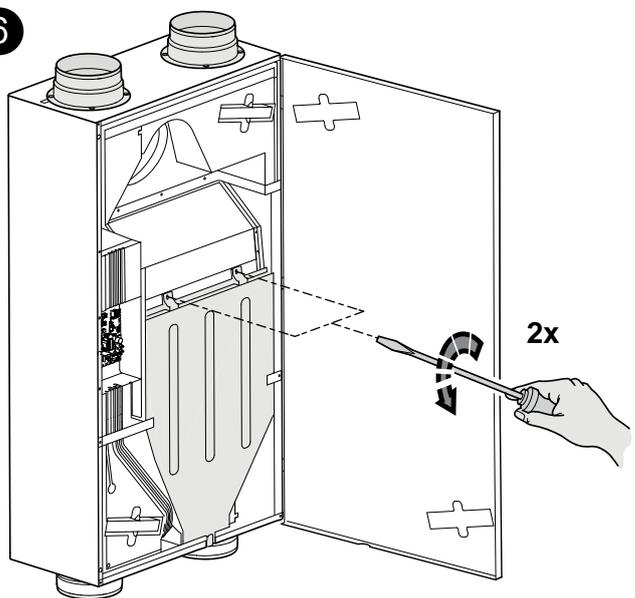


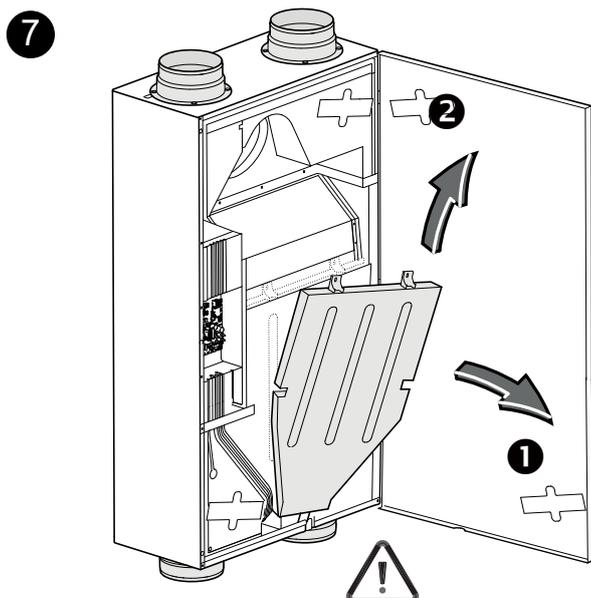

DE Bei Deckenmontage den Kondensatbehälter vorsichtig lösen. Es kann sich nämlich noch eine geringe Kondens-wassermenge im Kondensatbehälter befinden!

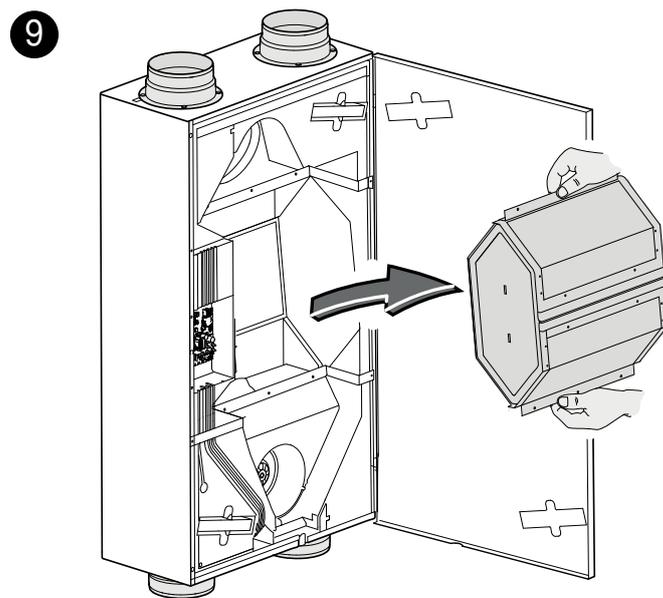

DE 10 Nach Demontage des vorhandenen Tauschers den Enthalpie-Wärmtauscher einsetzen.

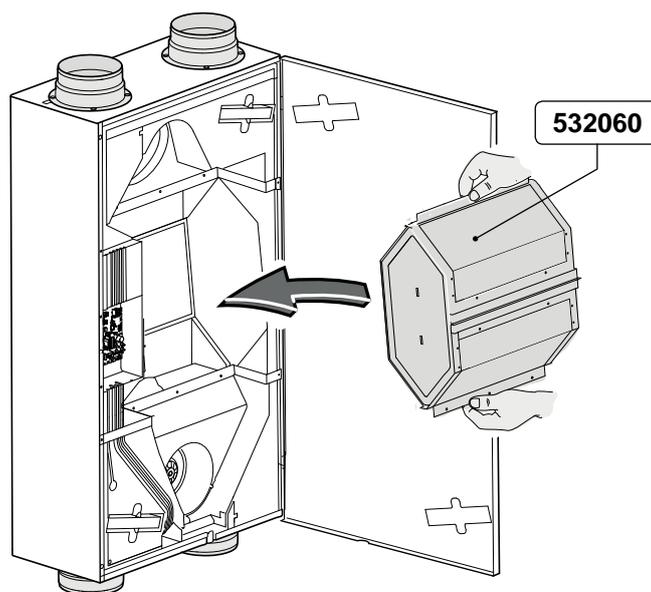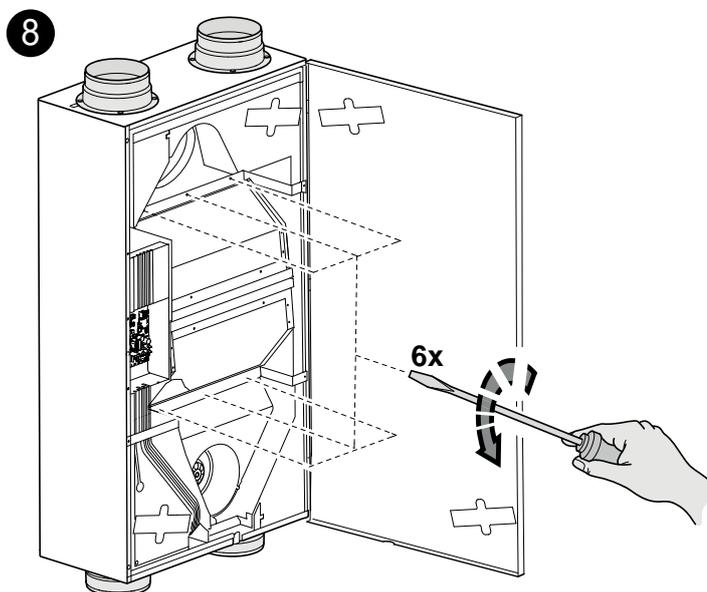


11

DE


Nun den Frontdeckel und die Filter wieder einsetzen

12



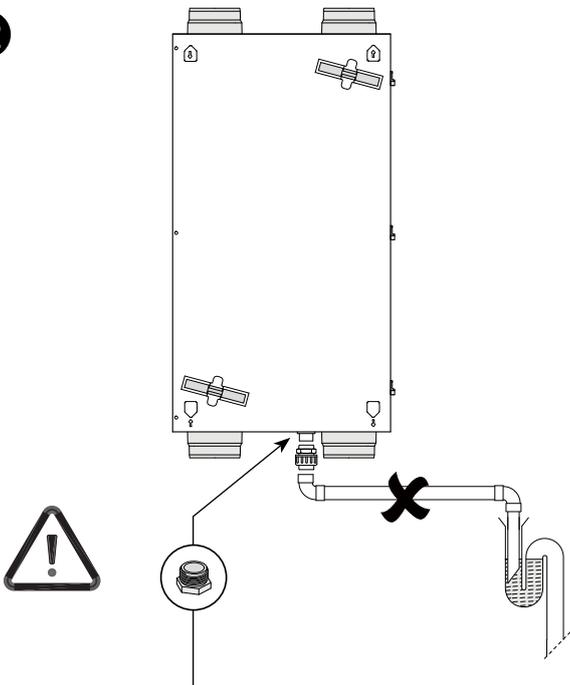


DE Kondensatablauf mit der mitgelieferten Kappe verschließen.

13



14

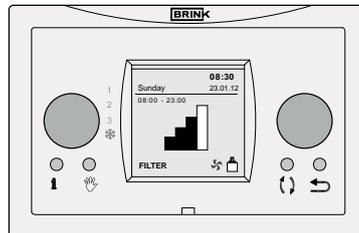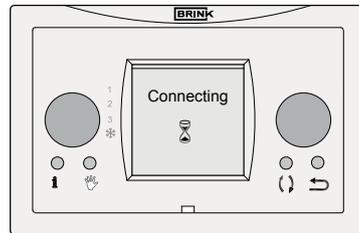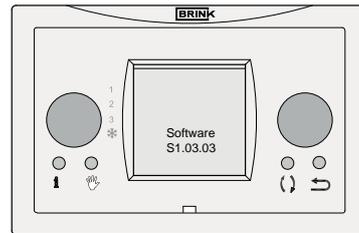

Brink Climate Systems Deutschland GmbH
 Ridderstr. 20 - 22
 48683 Ahaus
 Tel.: 0 25 61 - 98 45 0
 Fax: 0 25 61 - 98 45 45
 info@brinkclimatesystems.de
 WWW.AIRFORLIFE.DE